





Wasserbeschaffungsverband - Ohl - Stand 12/2019

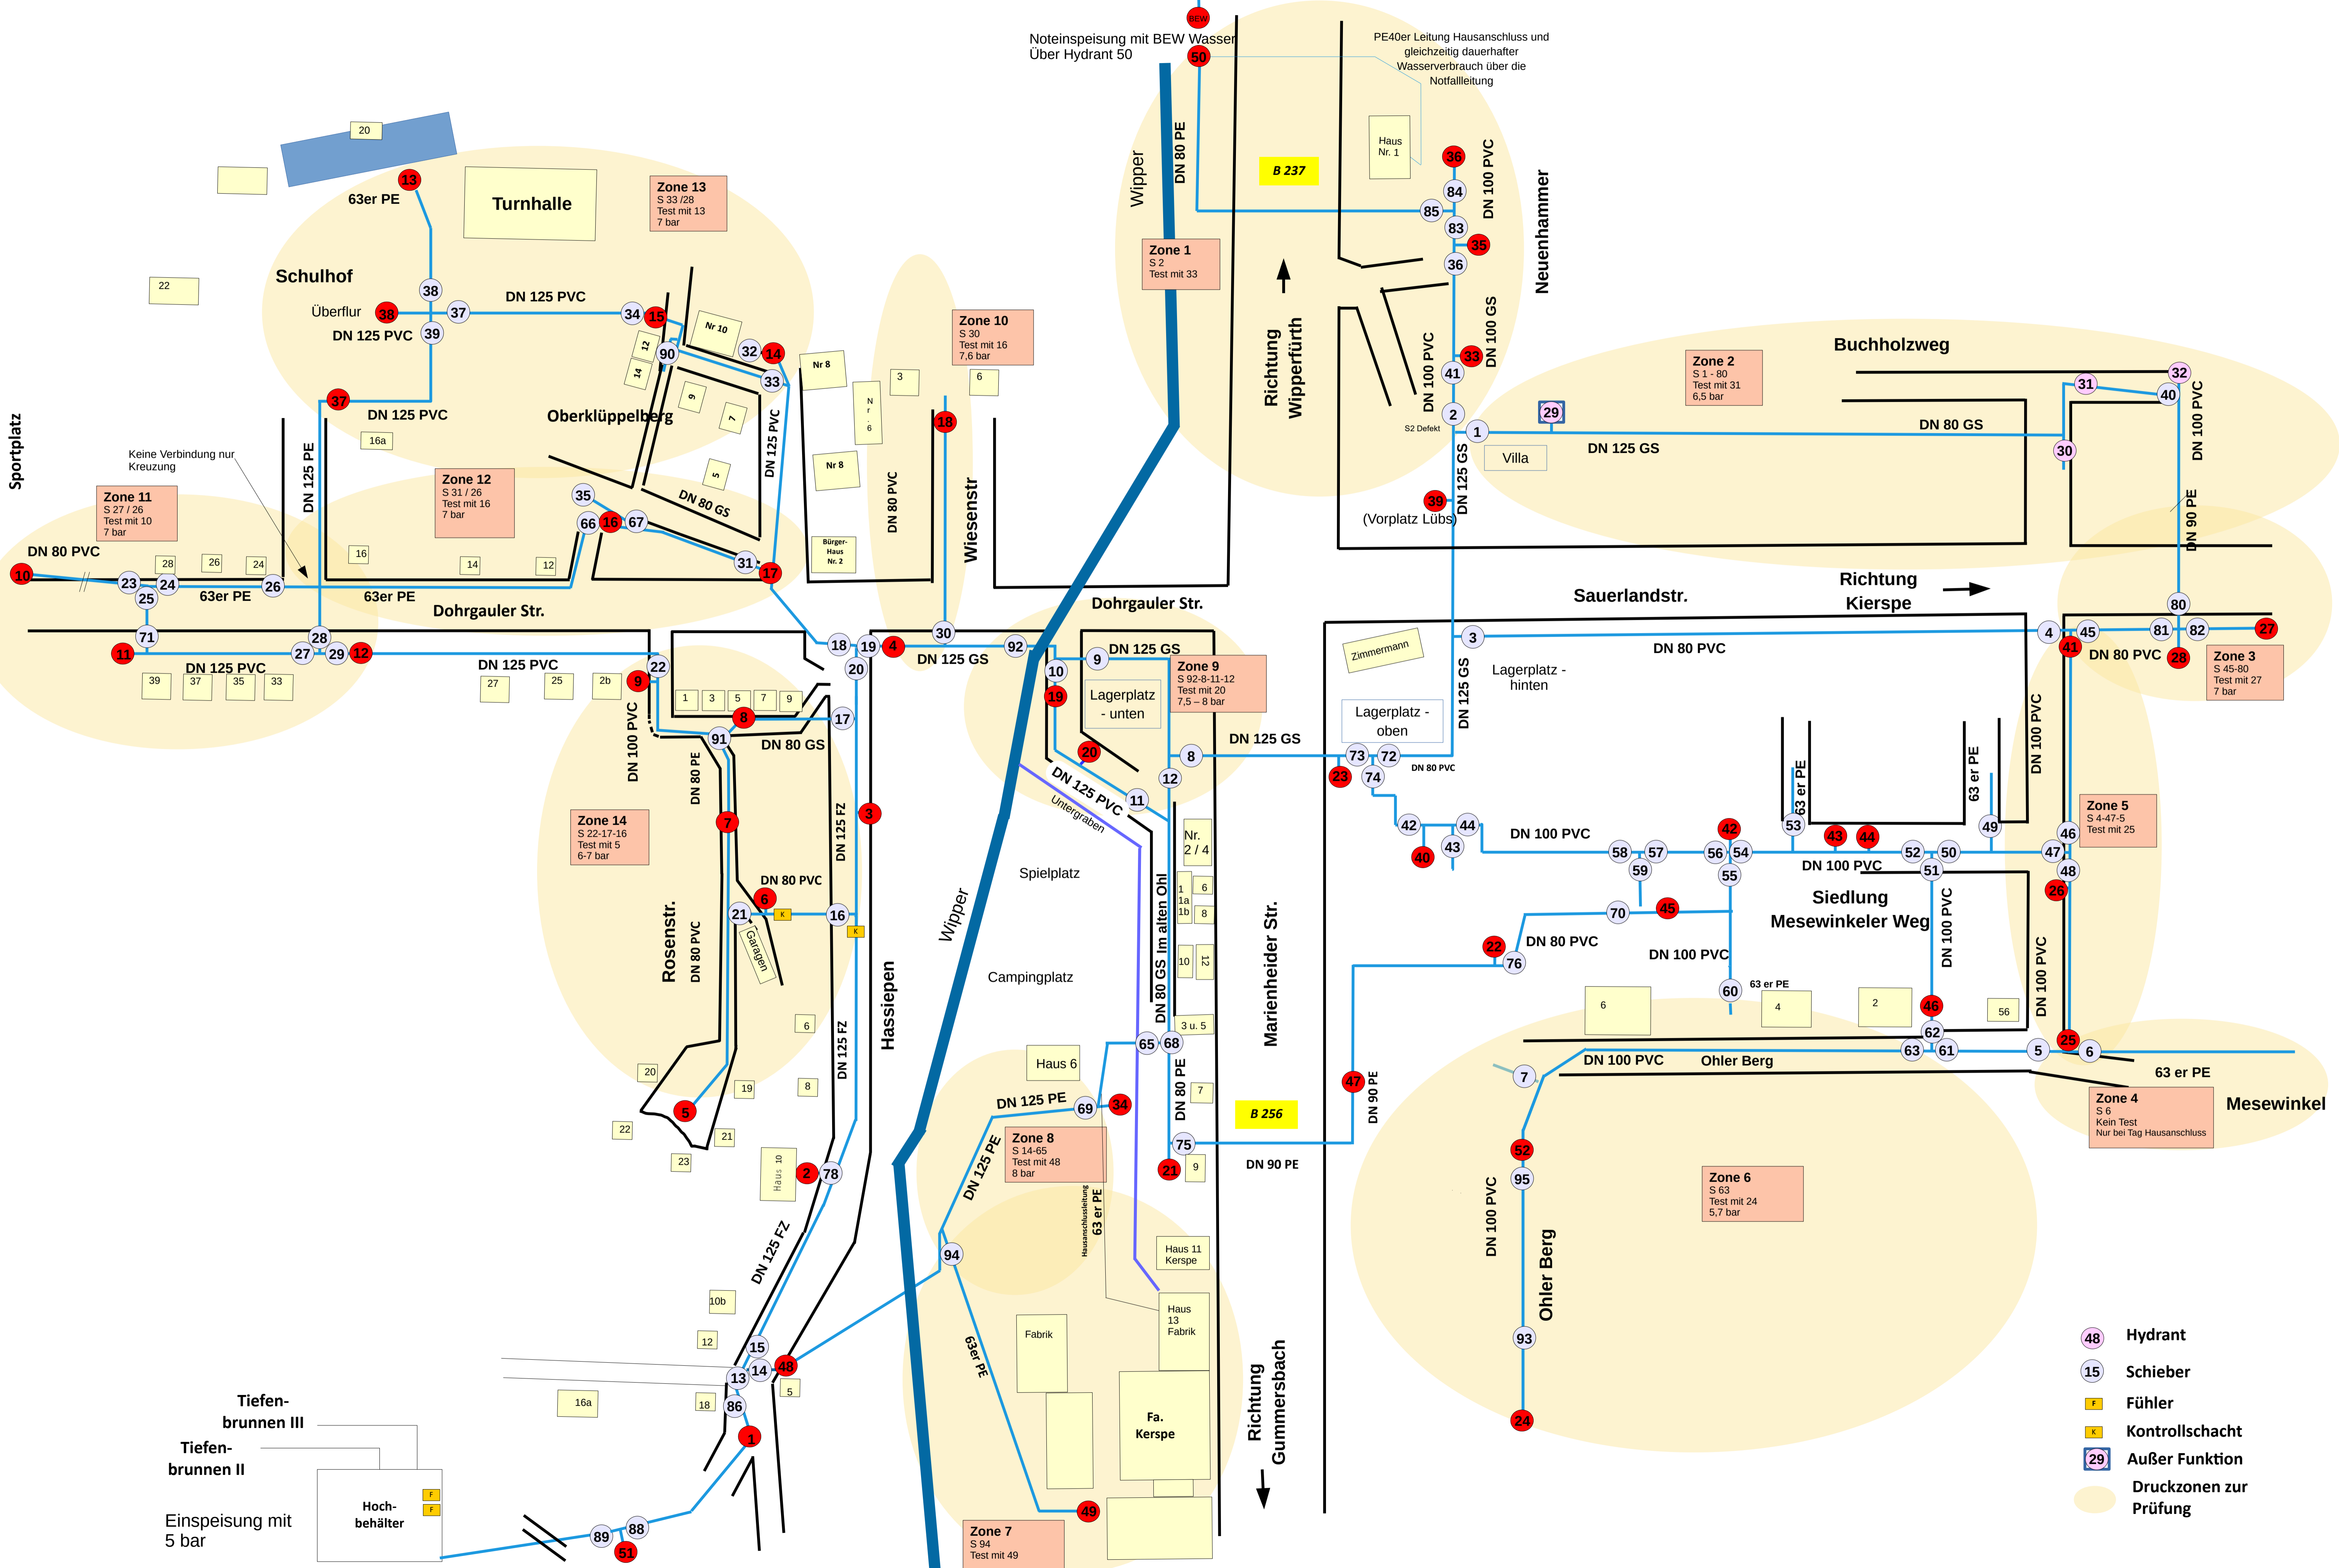

- 48 Hydrant
- 15 Schieber
- F Fühler
- K Kontrollschacht
- 29 Außer Funktion
- Druckzonen zur Prüfung

Wasserbeschaffungsverband - Ohl - Stand 12/2019

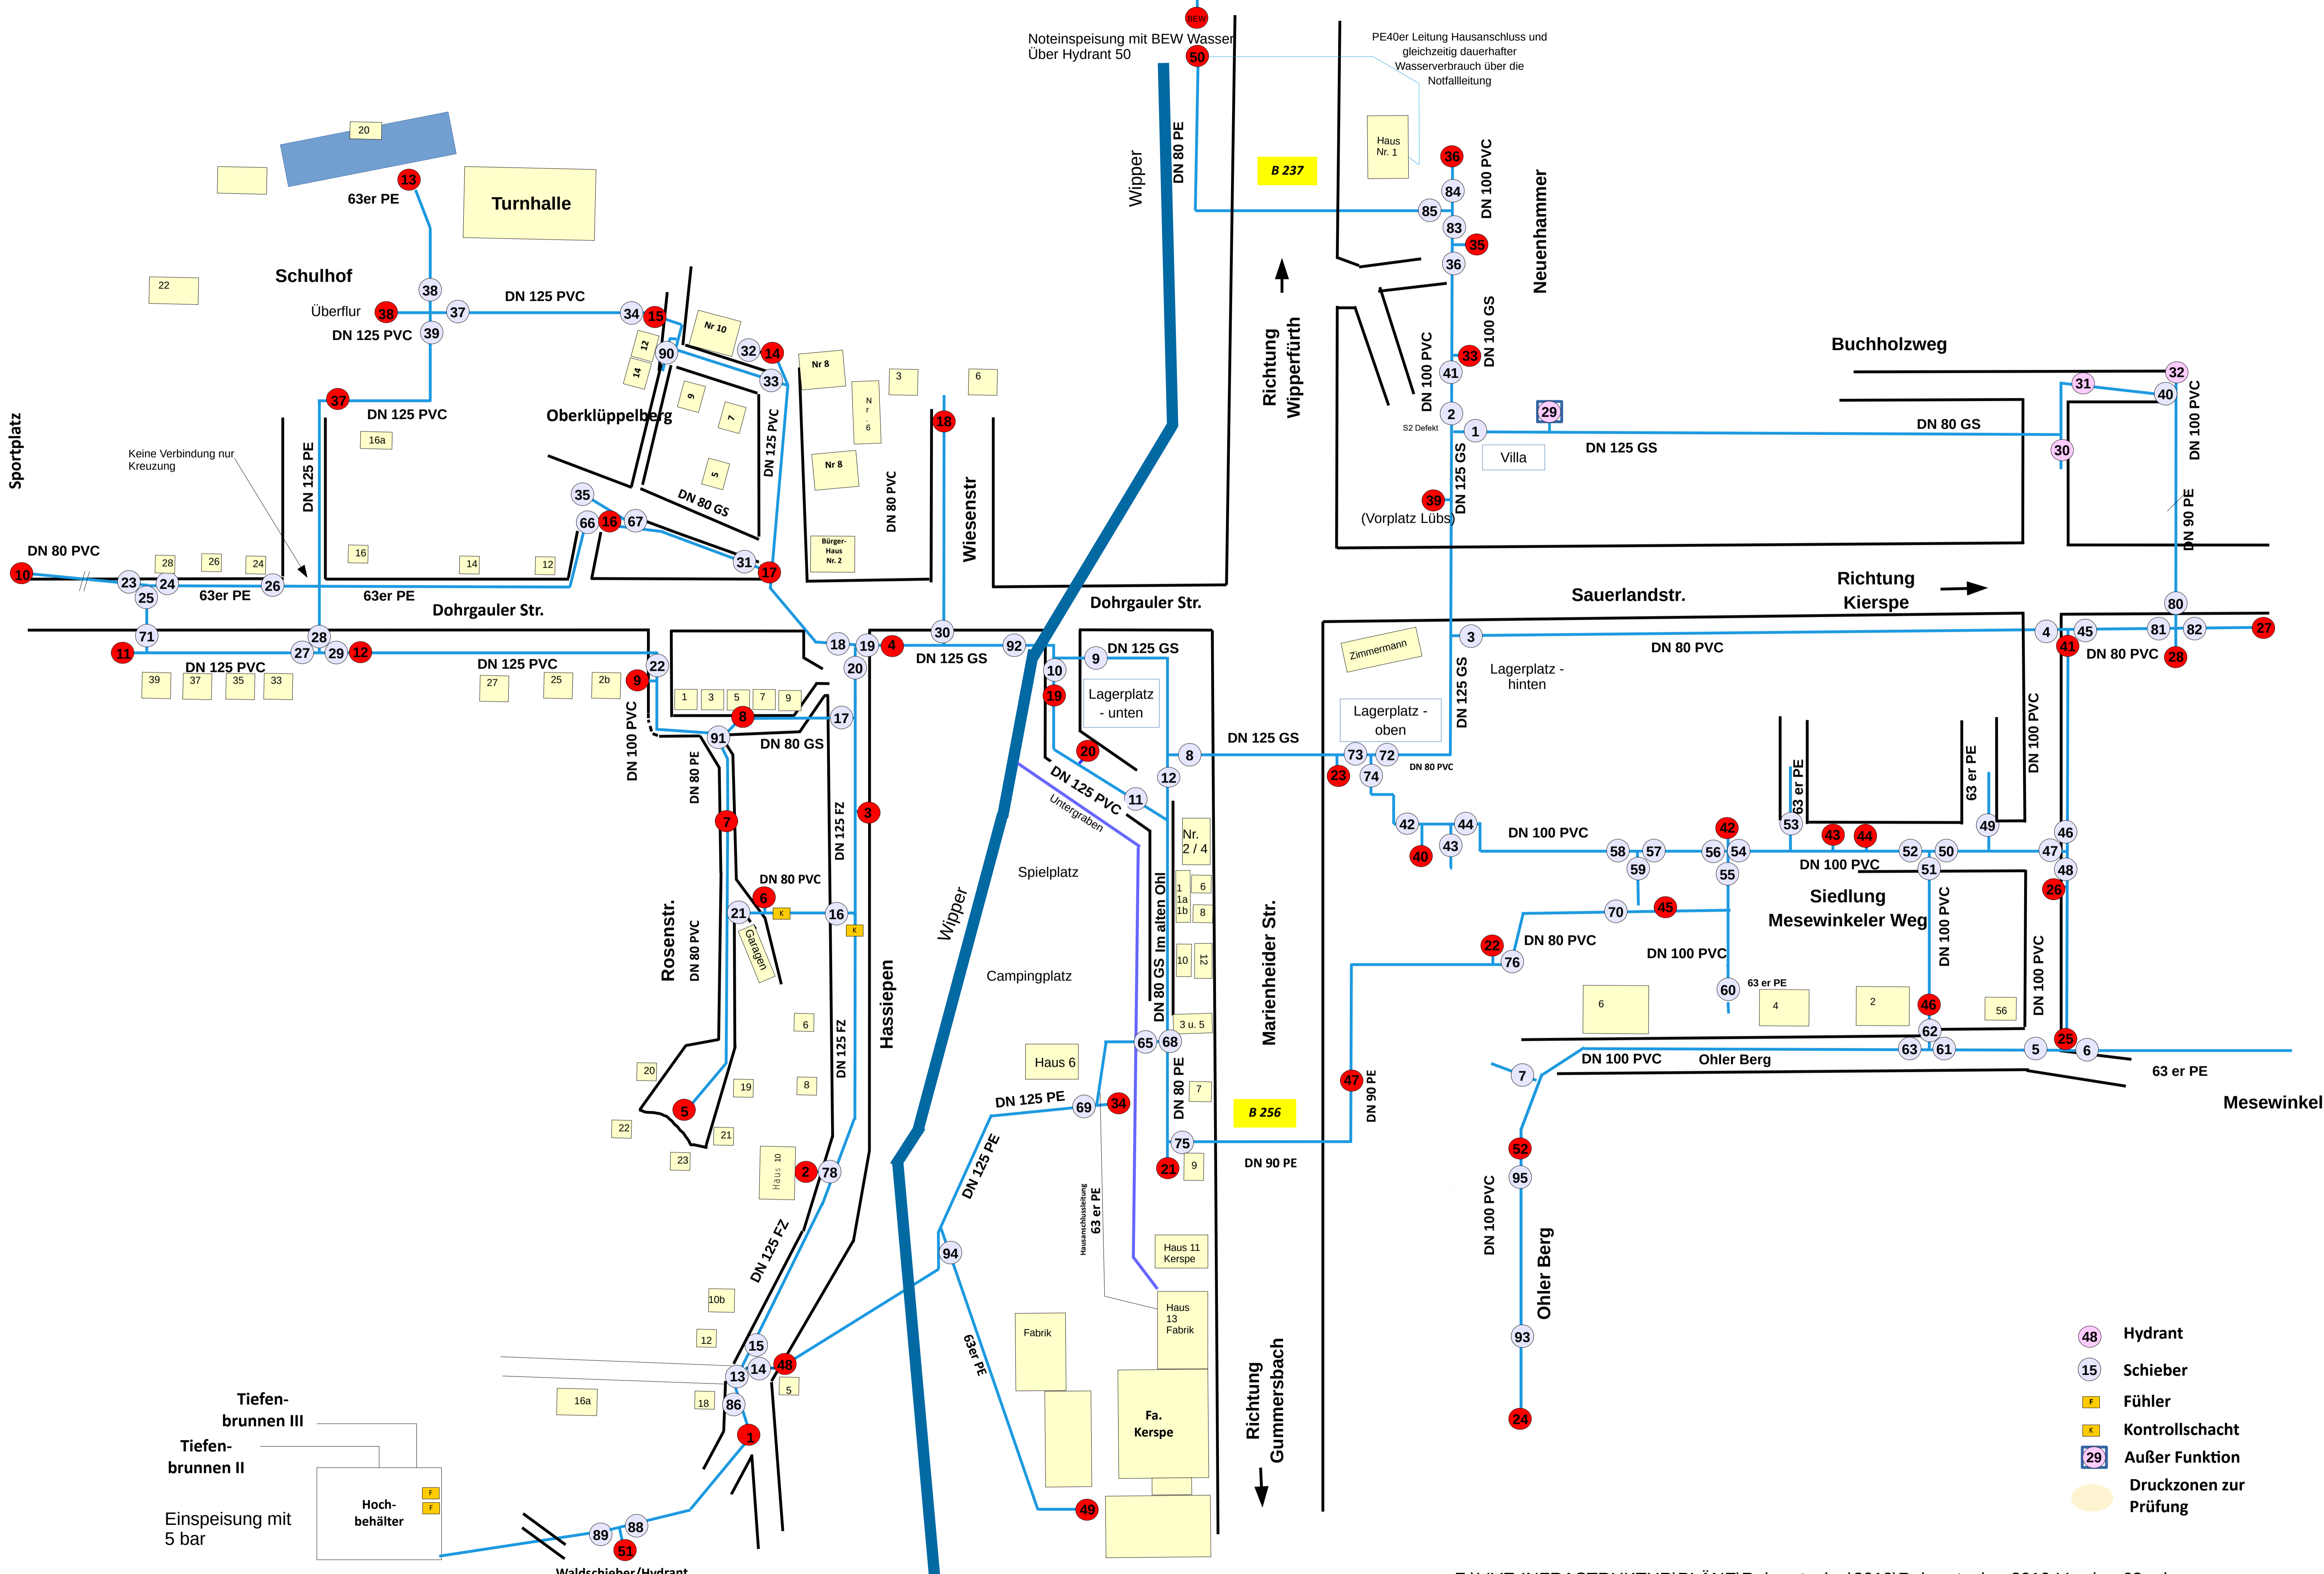

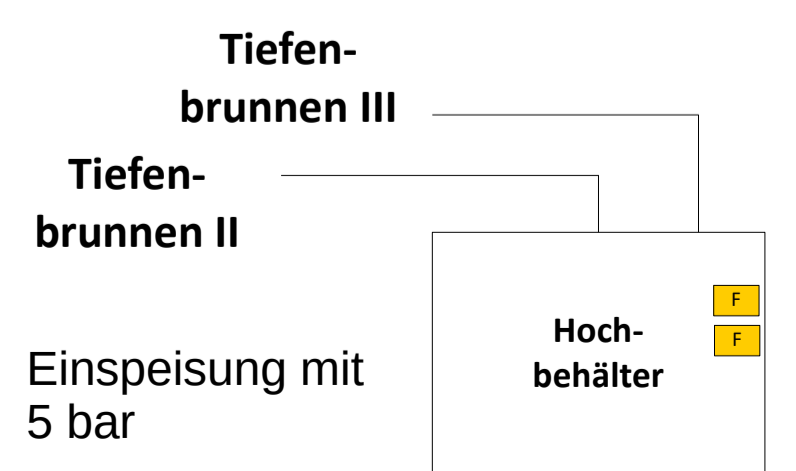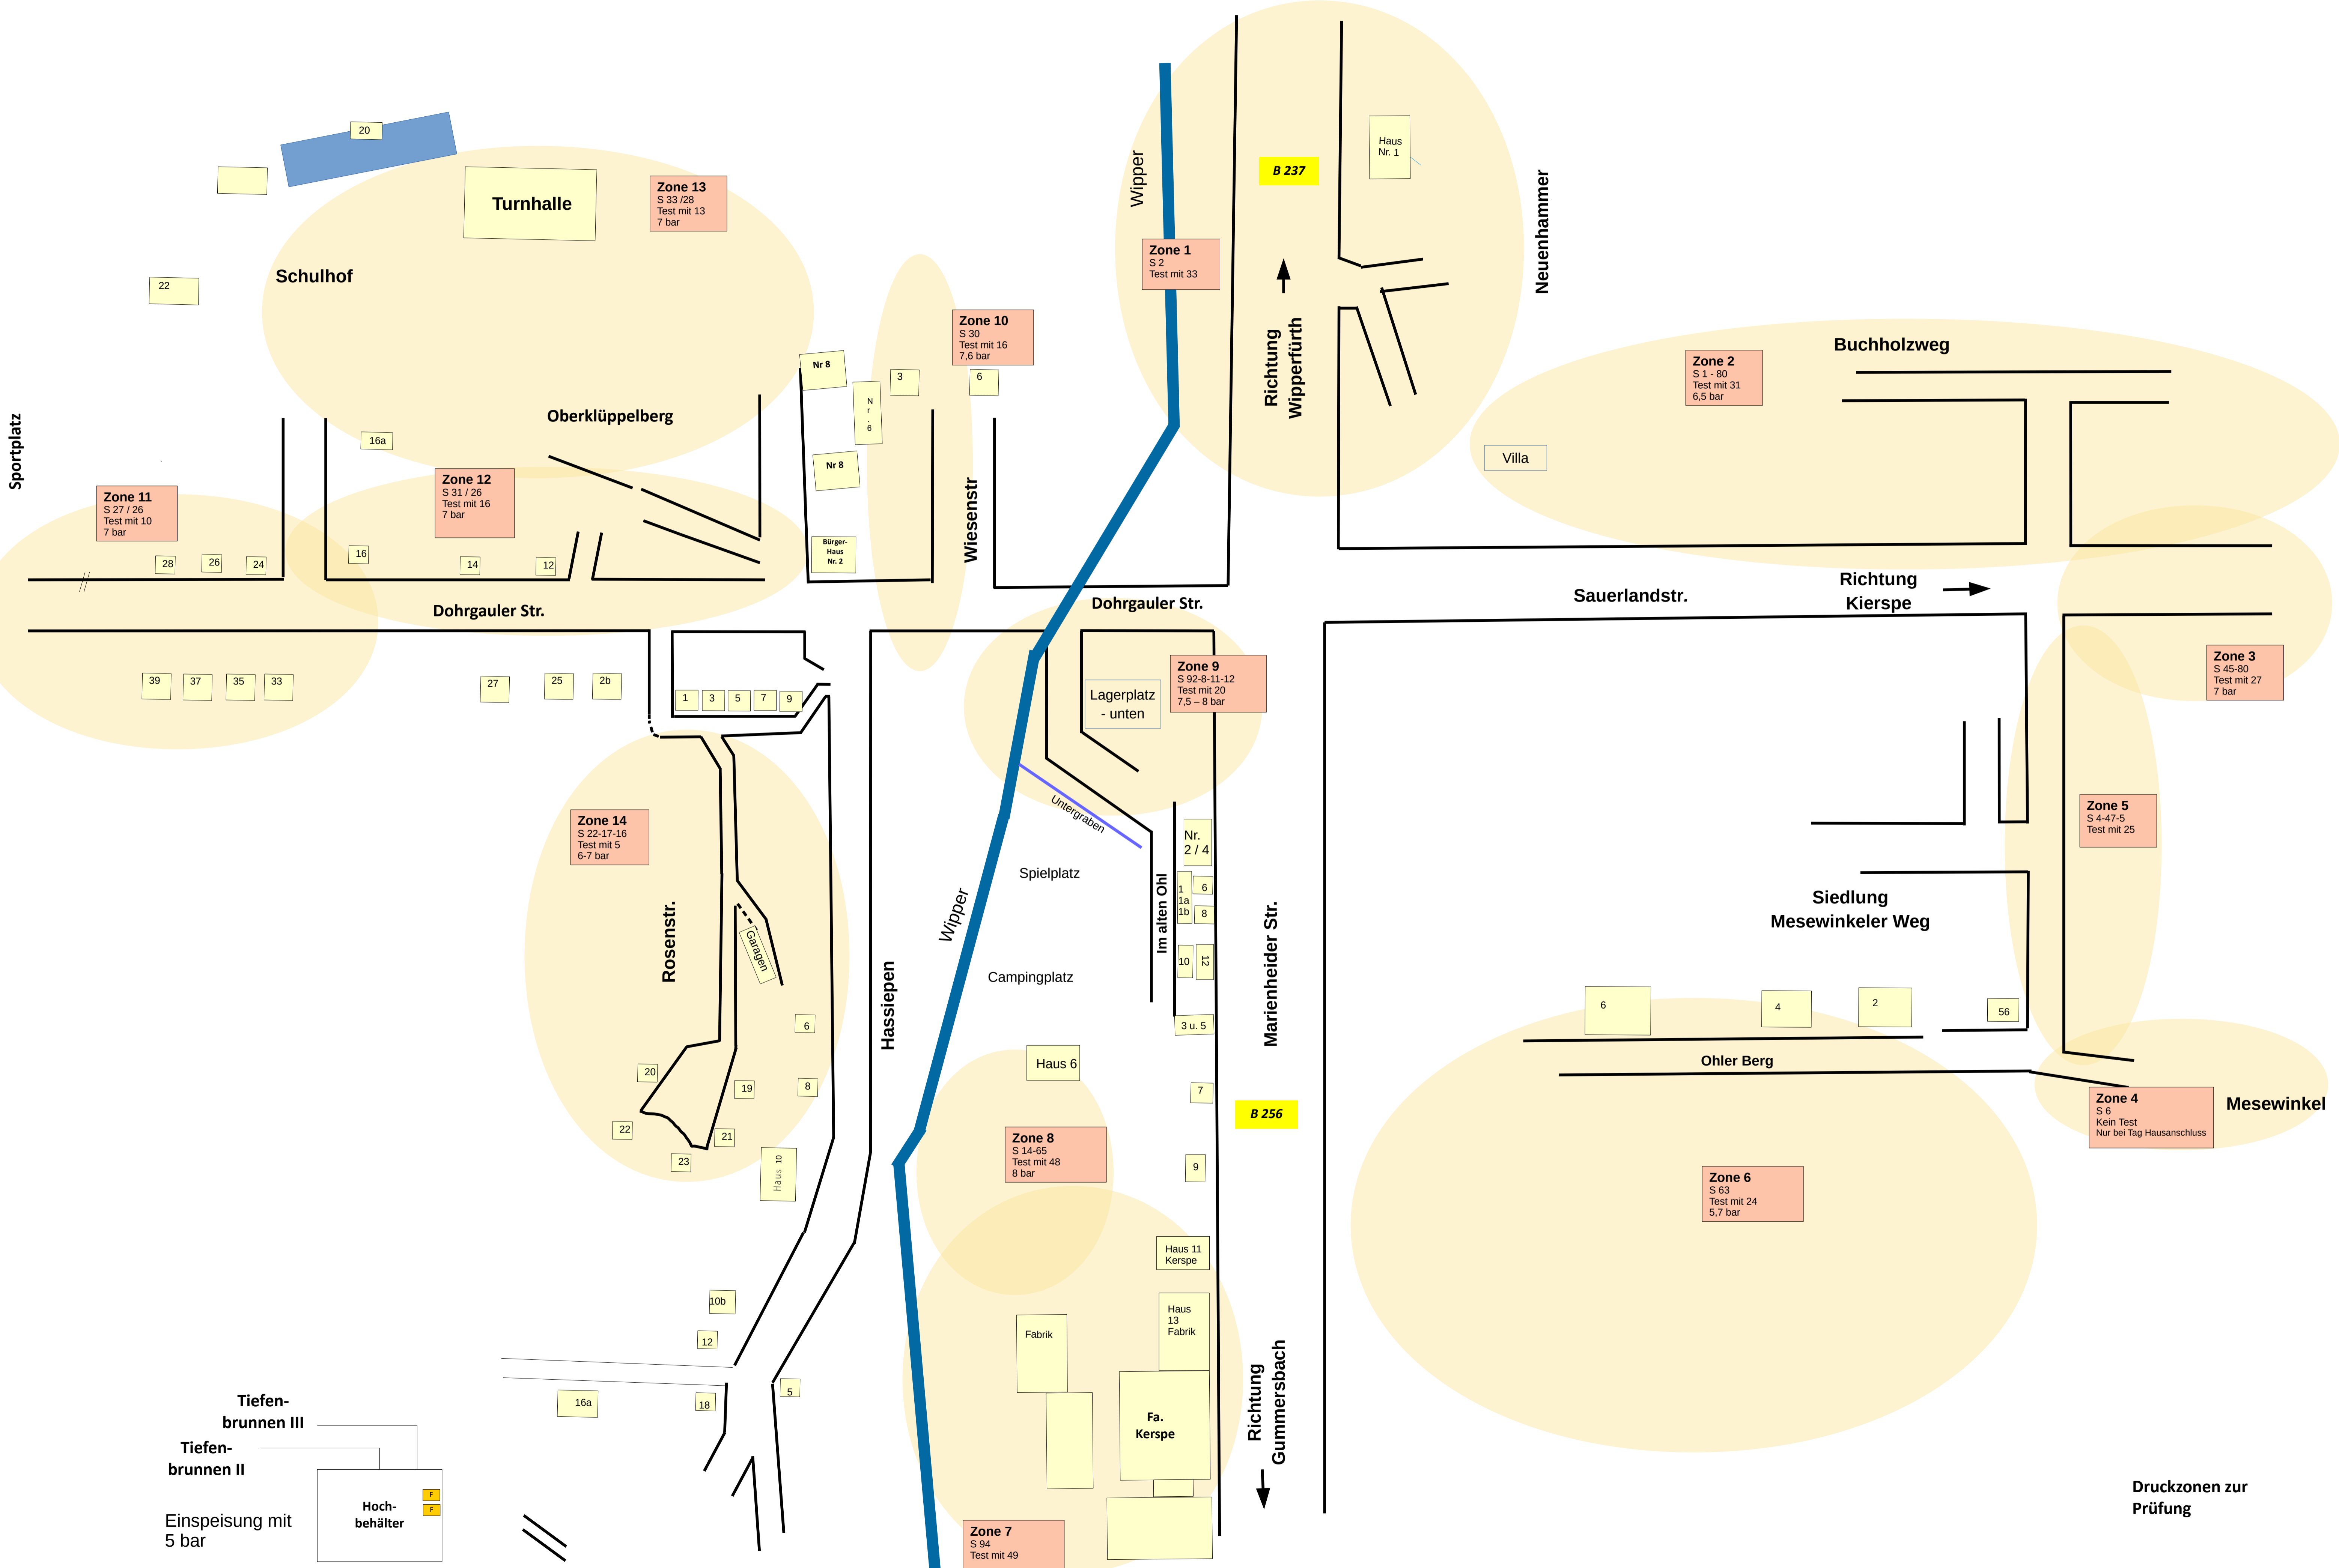

Druckzonen zur Prüfung

Module zum Kopieren und sonstige Hinweise

3	34	Liberations Sans 14	Hydrant = Magenta 10 Schieber = Blaugrau
11	69		Schriftart Liberation Sans
	34	Farbe R230 G230 B255 (BlauGrau)	
x	15	Farbe R255 G204 B255 (Magenta 10)	

DN 80 GS

- Folie 1 = Netzplan Übersicht
- Folie 2 = Netzplan mit Prüfzonen
- Folie 3 = Layer Prüfzone als eine Gruppierung